


QUADRON®185Power Größe 1-2-3

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste mit V-Klemmenanschluss
 NH in-line fuse switch-disconnector with V terminal connection
 Seccionadores verticales para fusibles NH con conexión a V
 réglette interrupteur-sectionneur-fusibles DIN avec bornes à V
 base sezion. verticale per fusibili NH con morsetti a V
 NH- 条形熔断器式负荷隔离开关 带V型端子连接

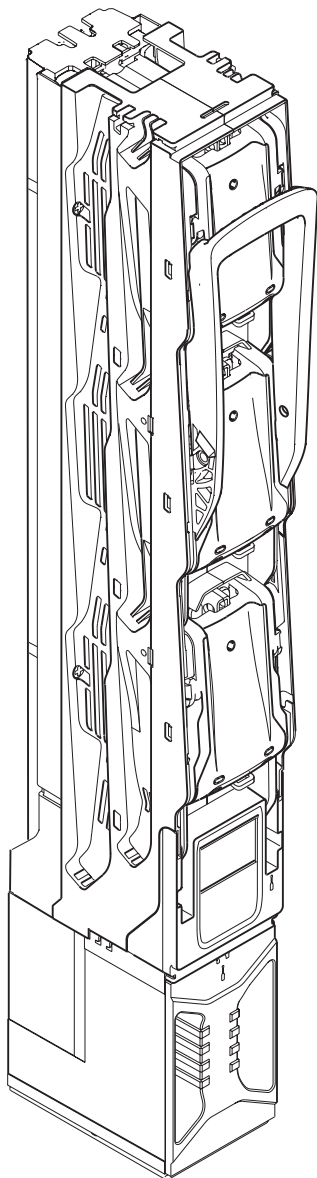

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!


Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!


注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。开关应安装在适合的箱体内部，同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

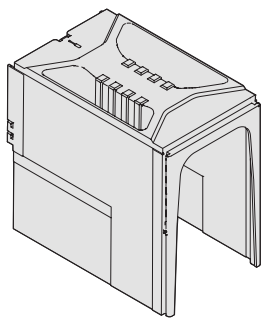


33733




33156




33113



33738






33740

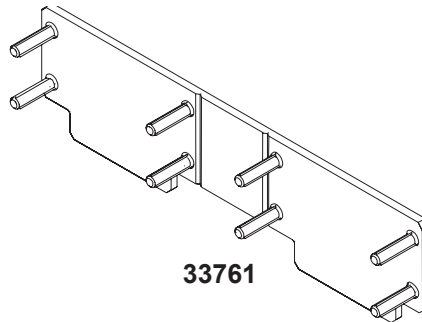


33761




33758

33558
3355933561
33562


Stromwandler / current transformers
siehe Internet / see on
www.woehner.de

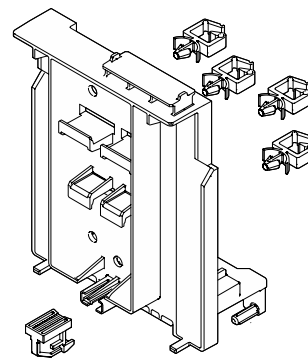

33769




33768

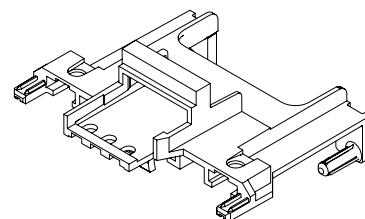


1. Schienensystem

Busbar system

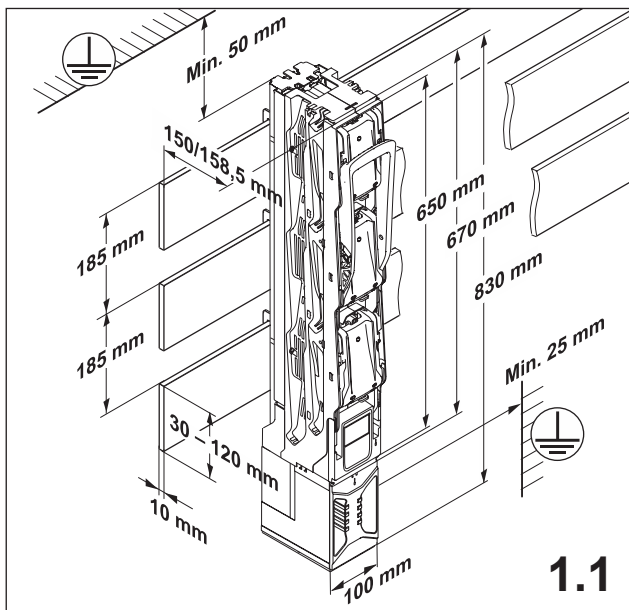


1.1

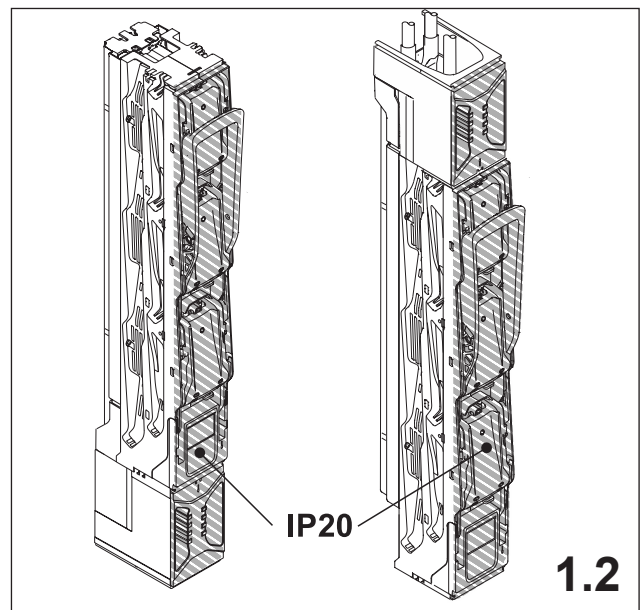


1.2

2. Montage QUADRON®185Power


Assembly

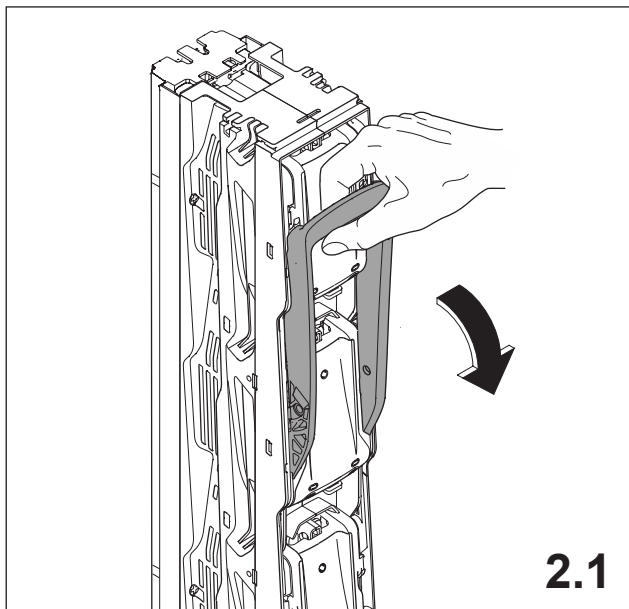


2.1

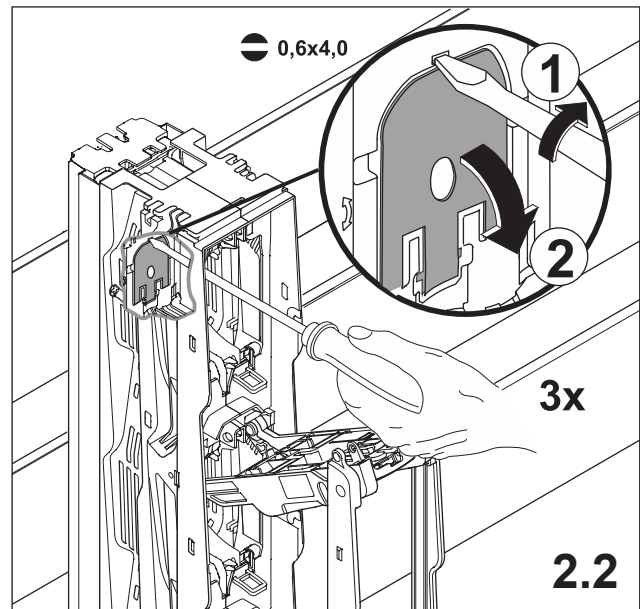



2.2

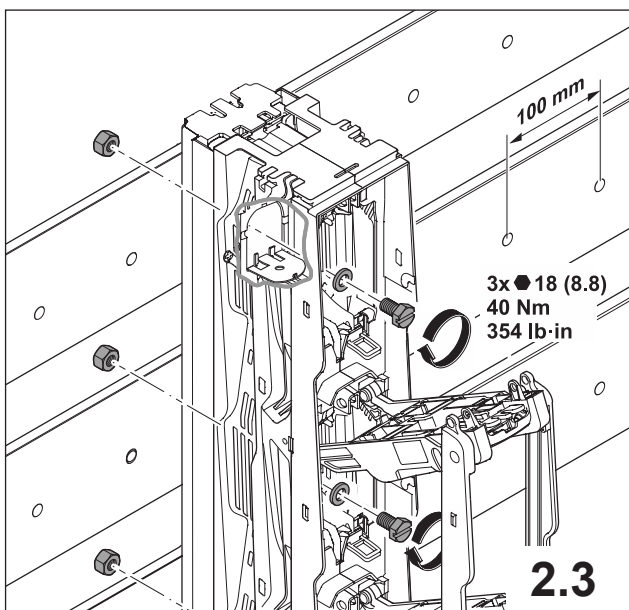

2.3



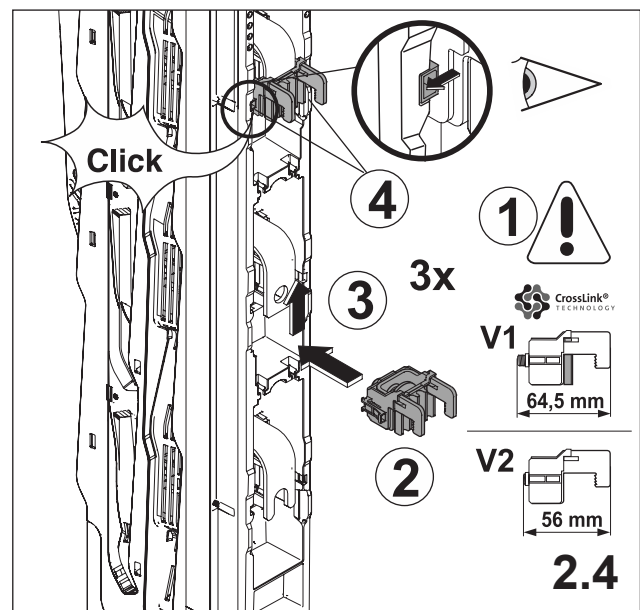


2.4

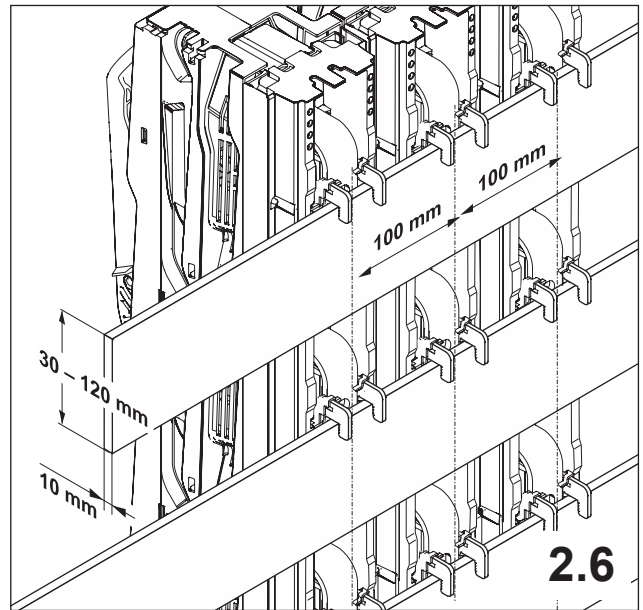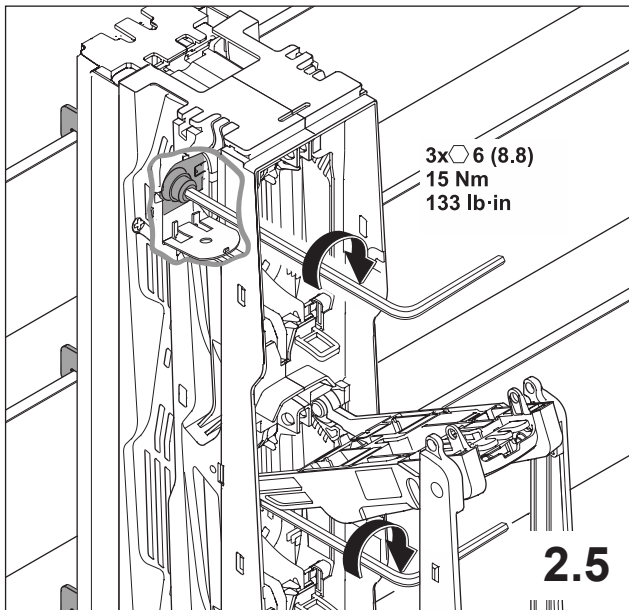

3. Anschlüsse






Connections

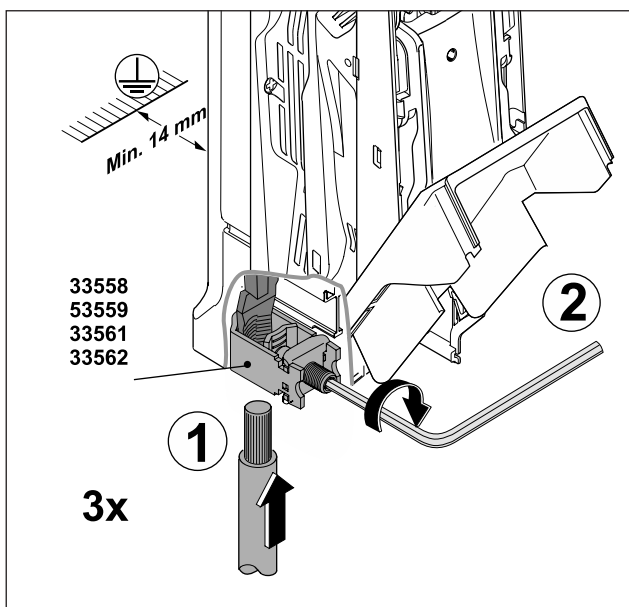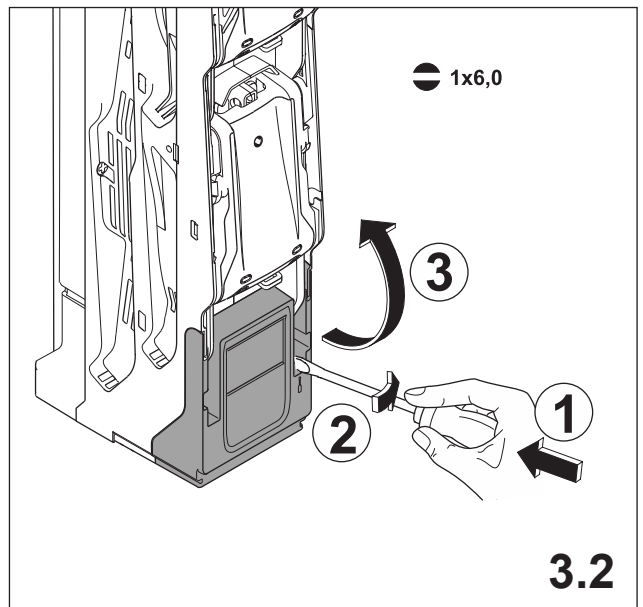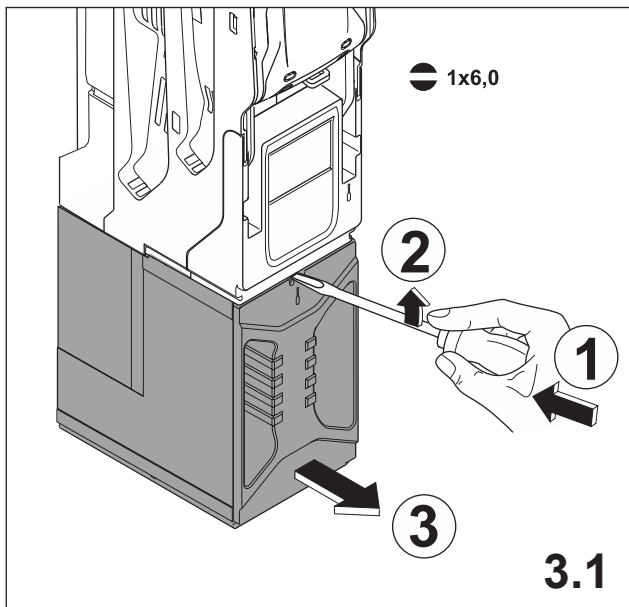



33558	33559	33561	33562
3x 6			
27-30 Nm	36-40 Nm	27-30 Nm	
239-265 lb·in	319-354 lb·in	239-265 lb·in	

4. Anschlüsse oben




Connection up

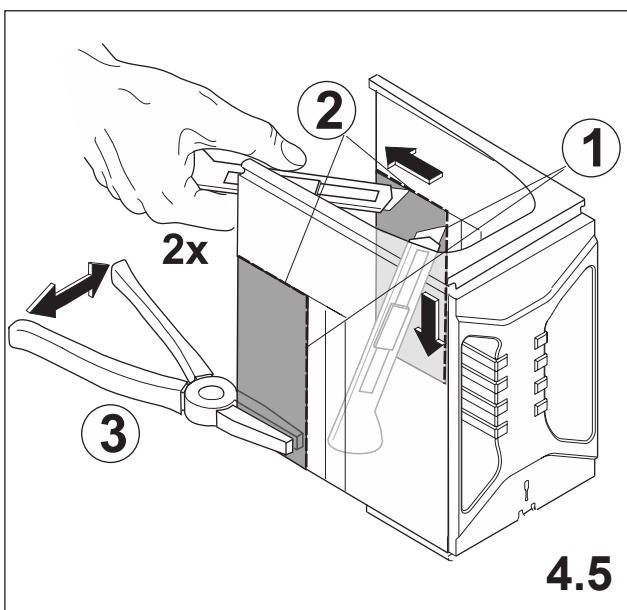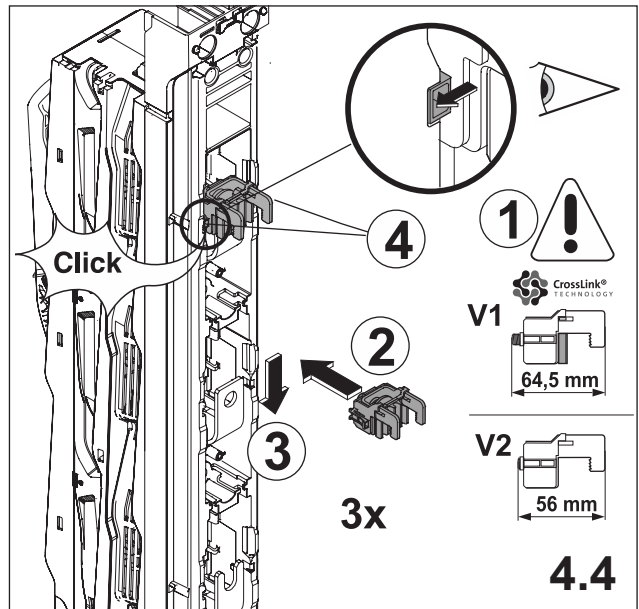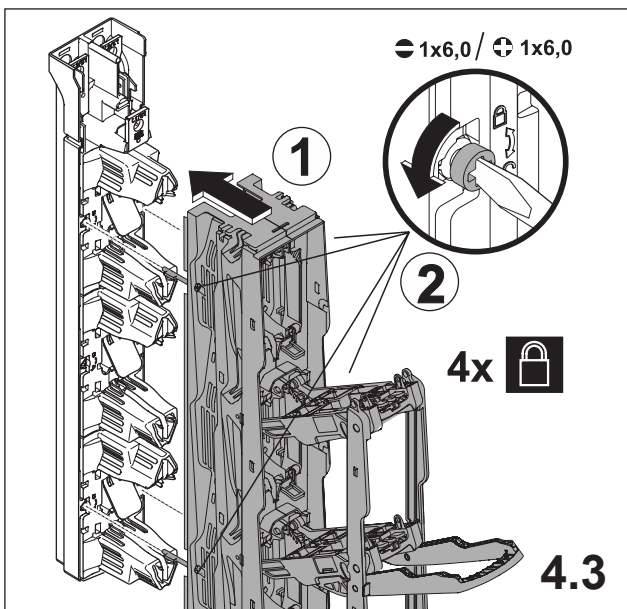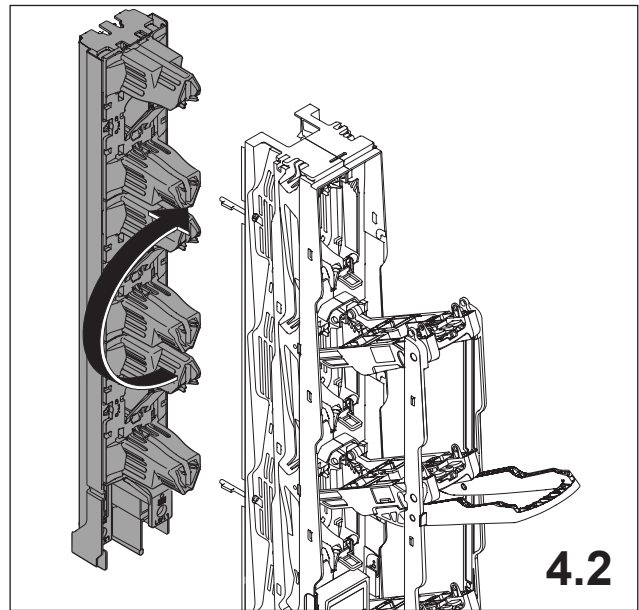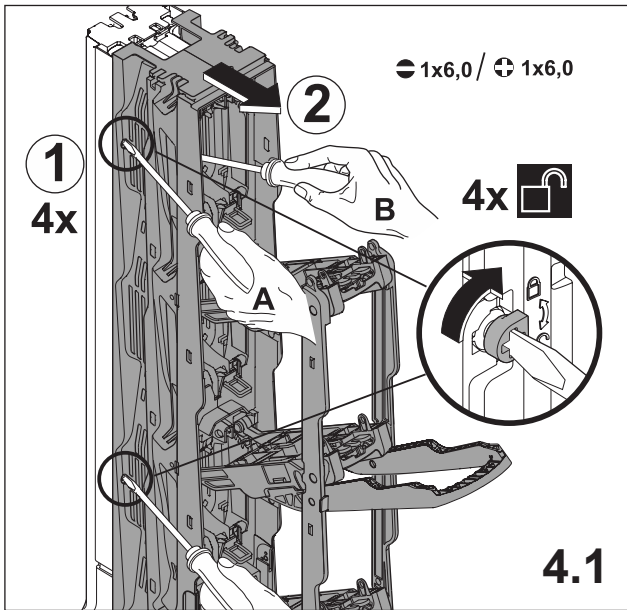


5. Abdeckung immer verwenden **Always use the cover**

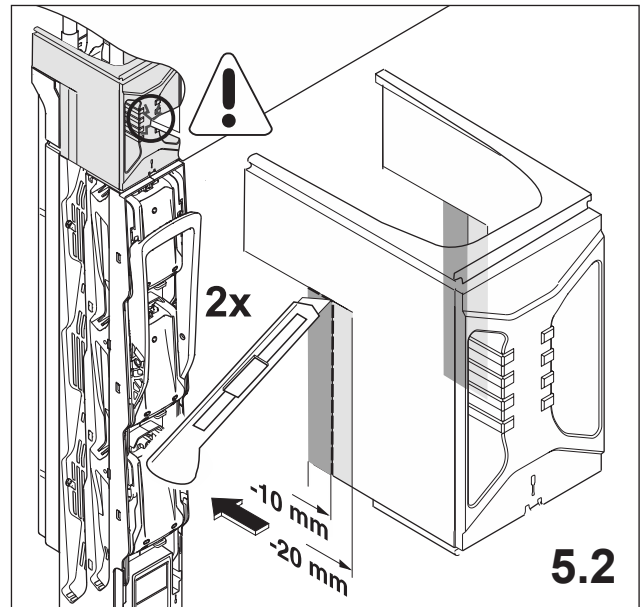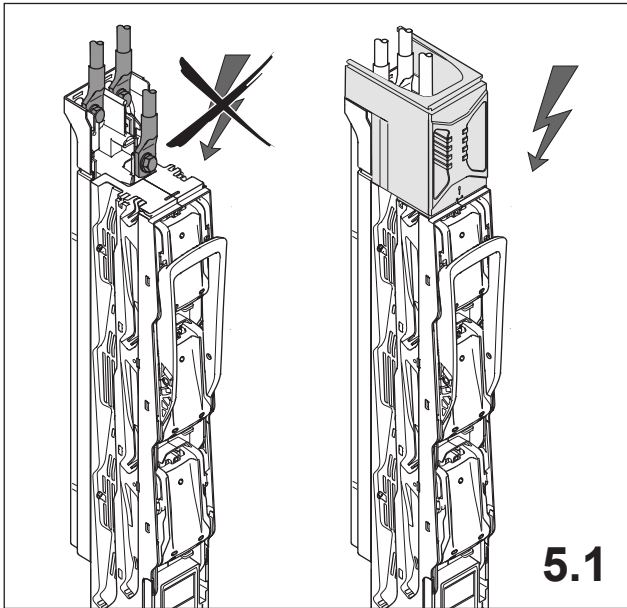



6. Sicherungen auswechseln **Change the fuses**

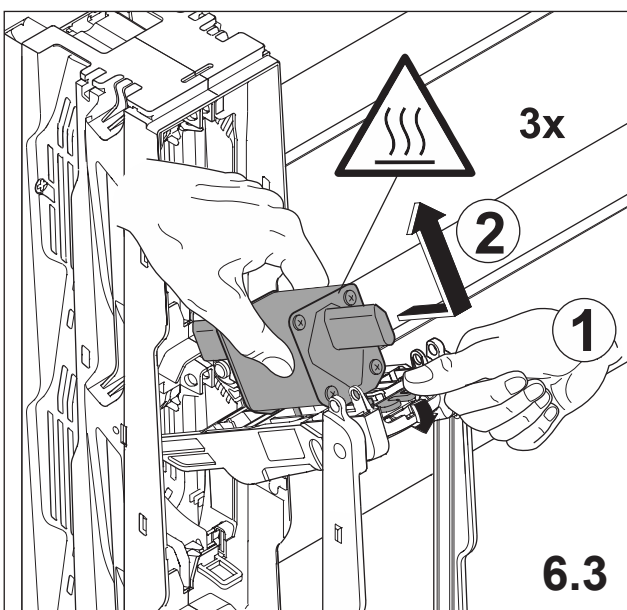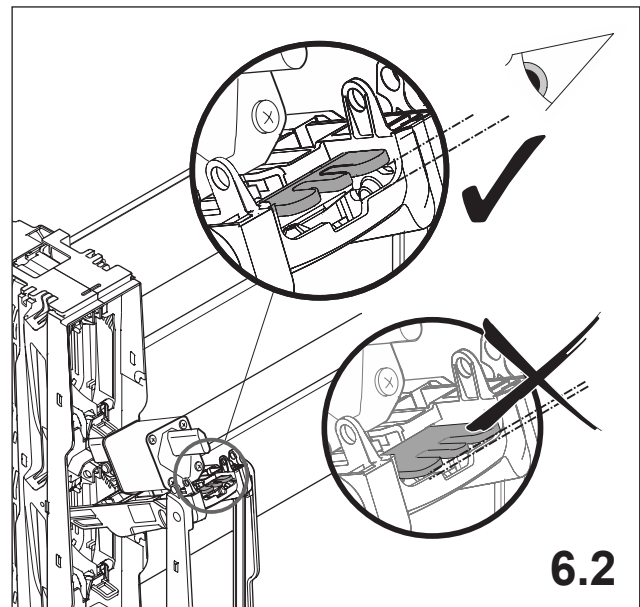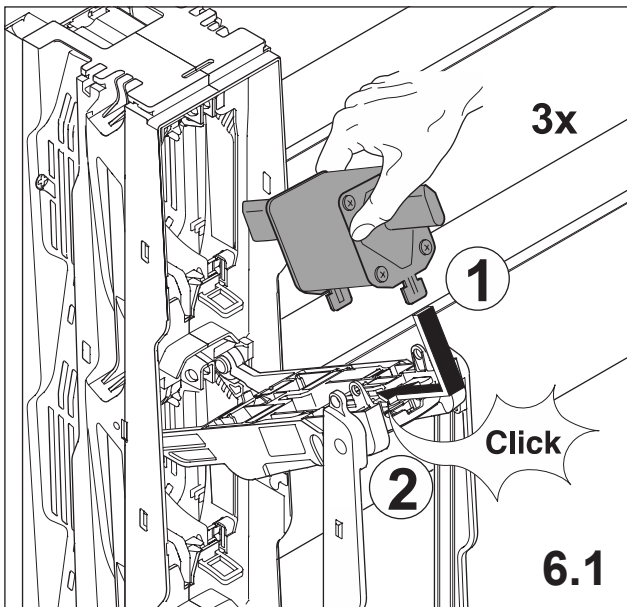


7. Abschließbarkeit 3-polig **Looking the fuse holder three-pole**

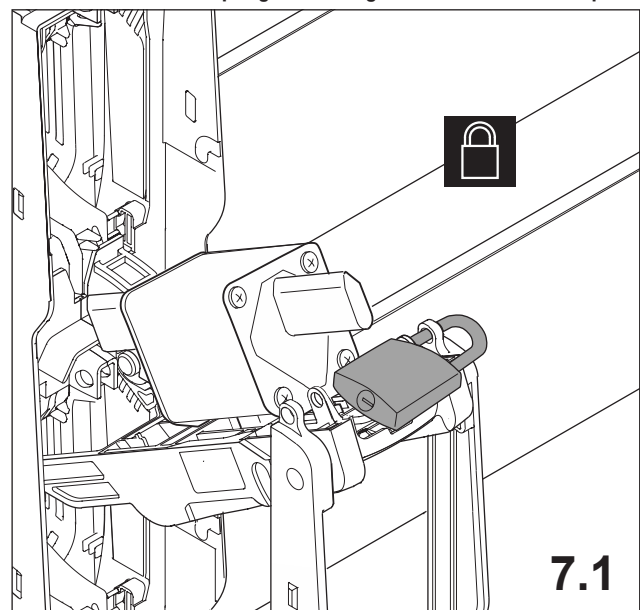


8. Abschließbarkeit 1-polig Looking the fuse holder single-pole

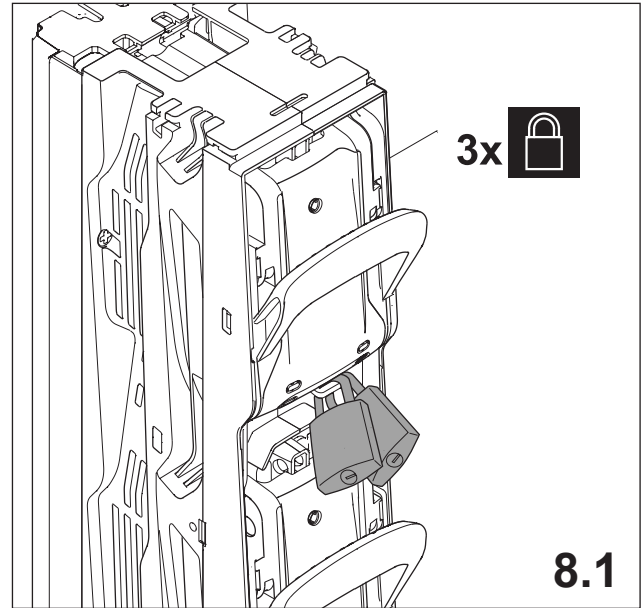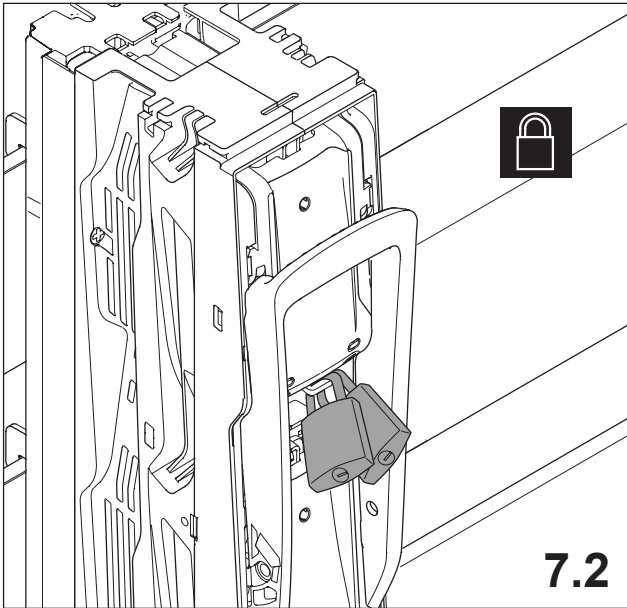



9. Plombieren der NH-Leiste Sealing of fuse holder






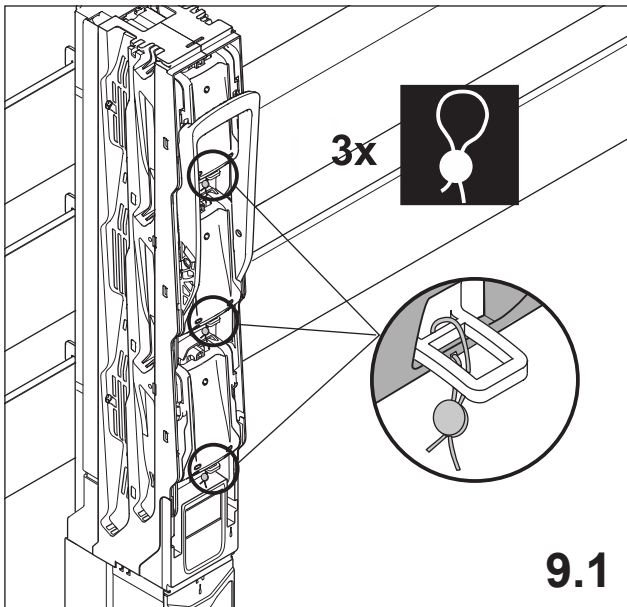



10. Parkposition 1-polige NH-Leiste Parking position single-pole

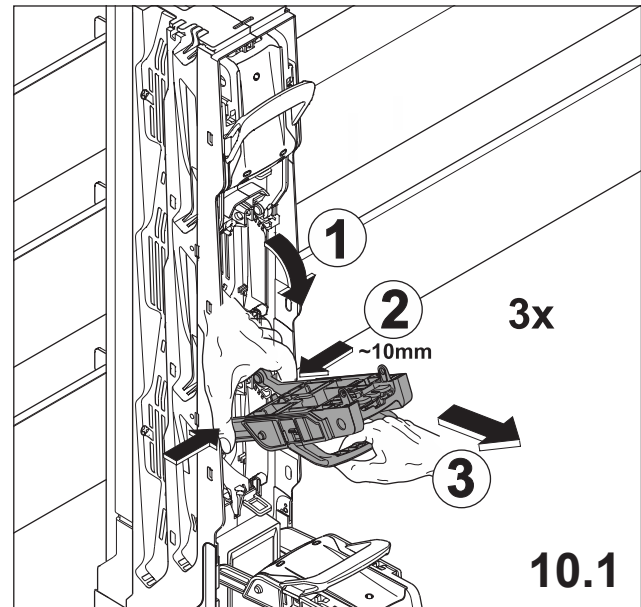

11. Spannungsprüfung Voltage test

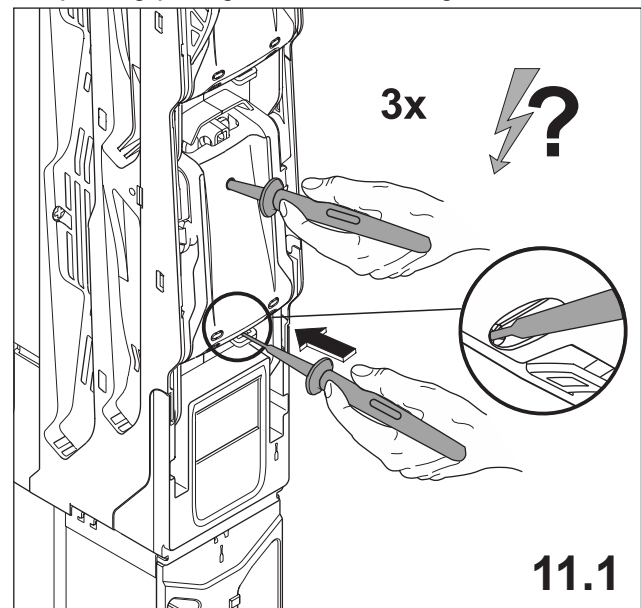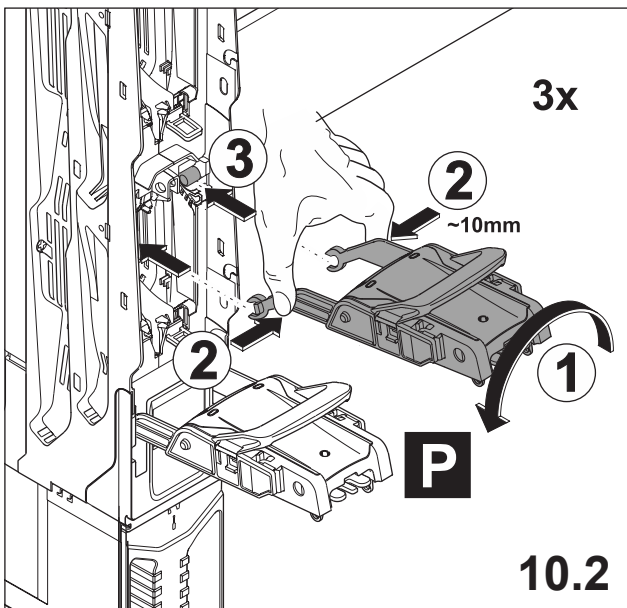

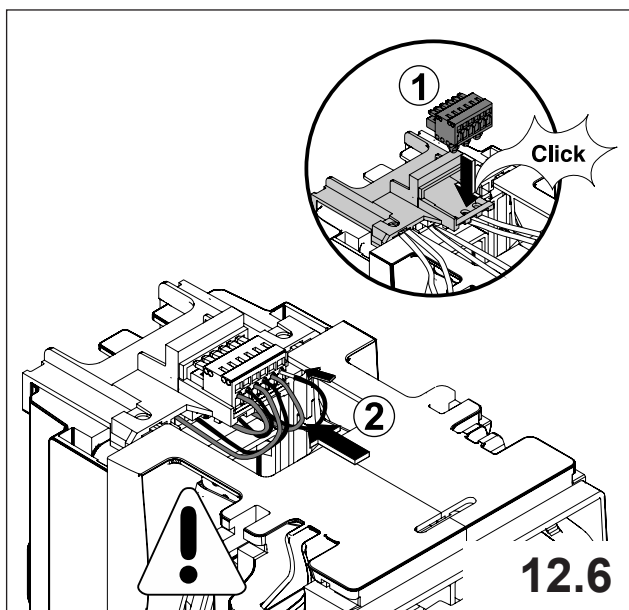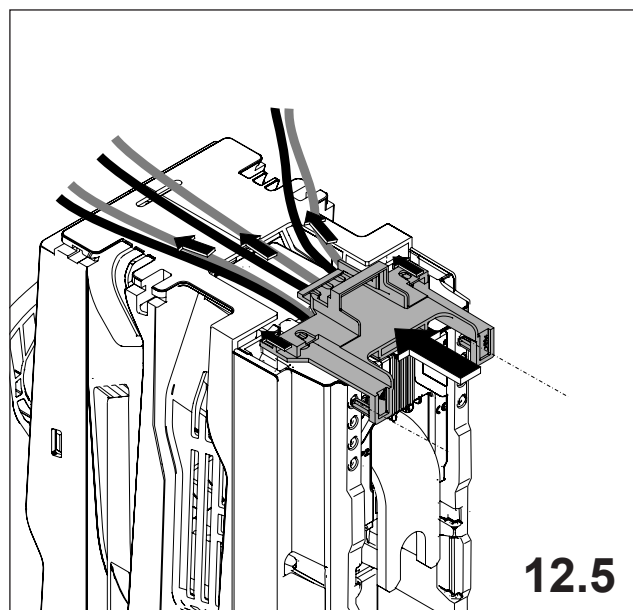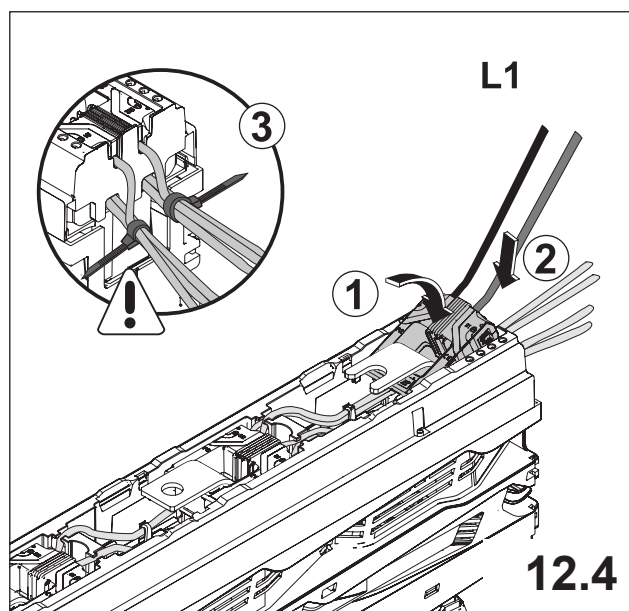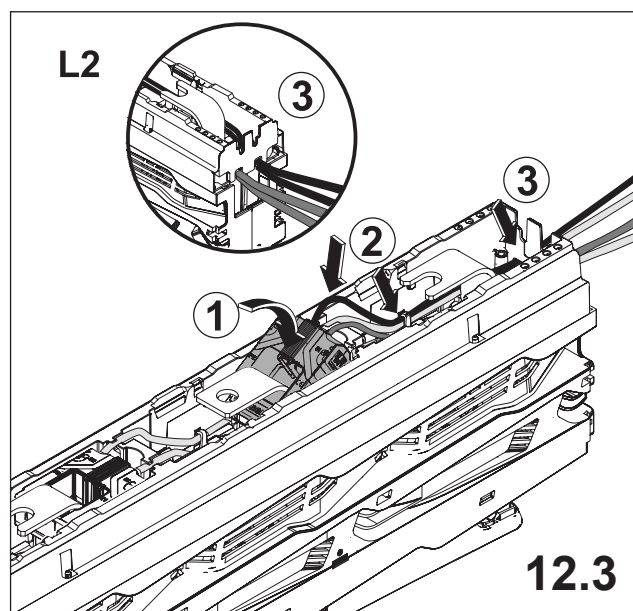
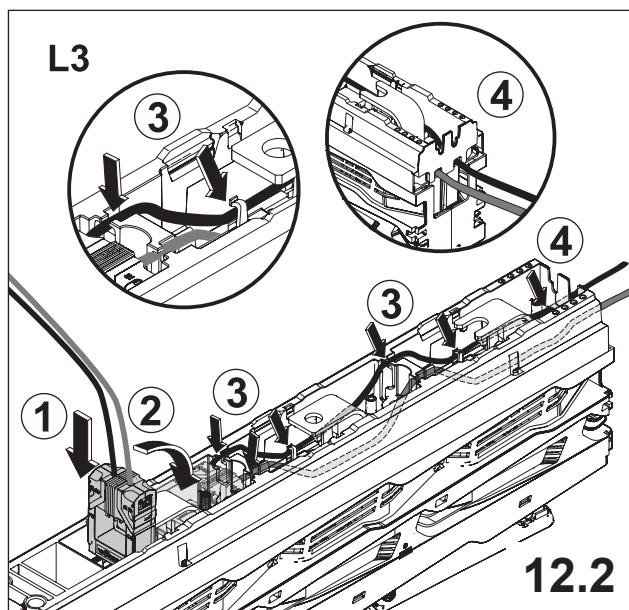
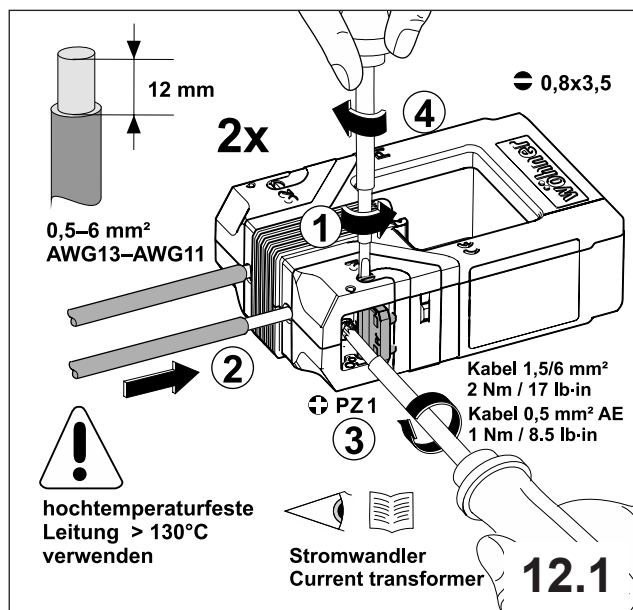


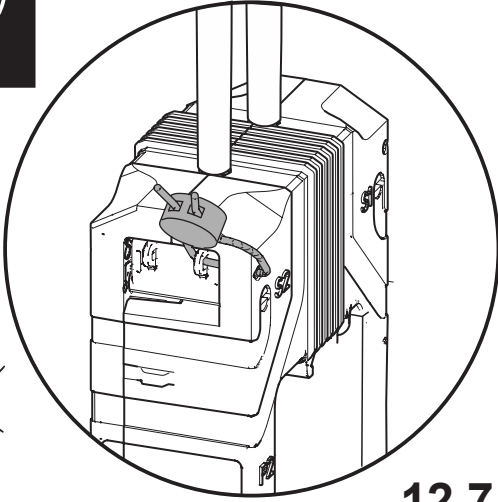

12.7



13. A Meldeschalter - Einbau und Kabelverlegung innen

Pilot switch - assembly and cable routing inside

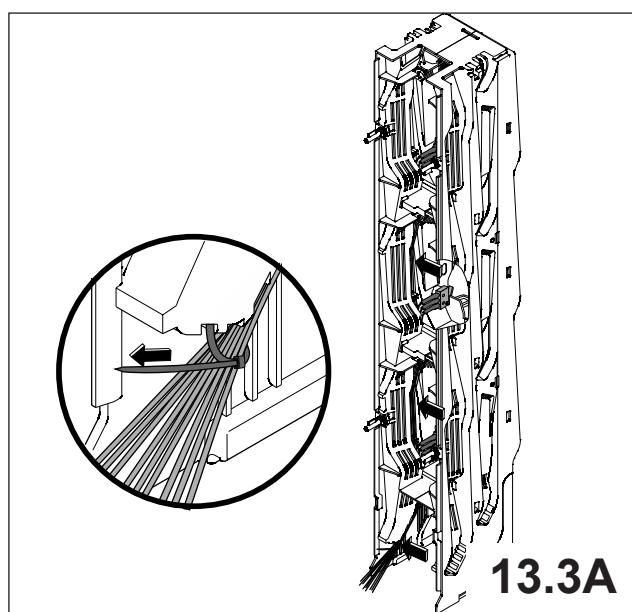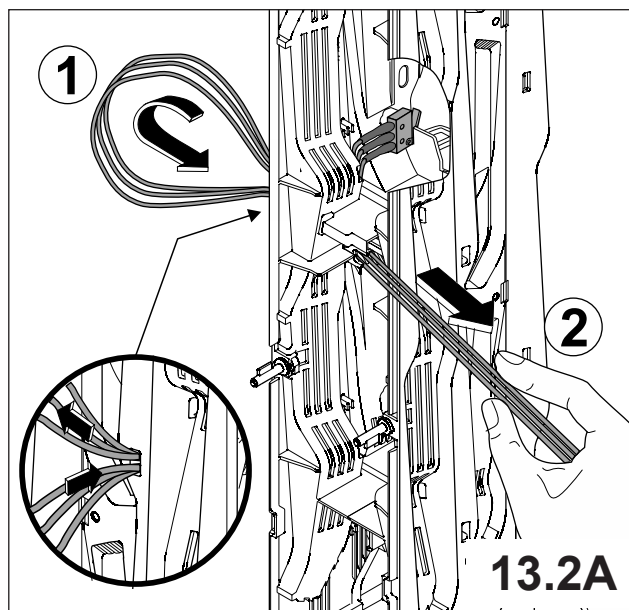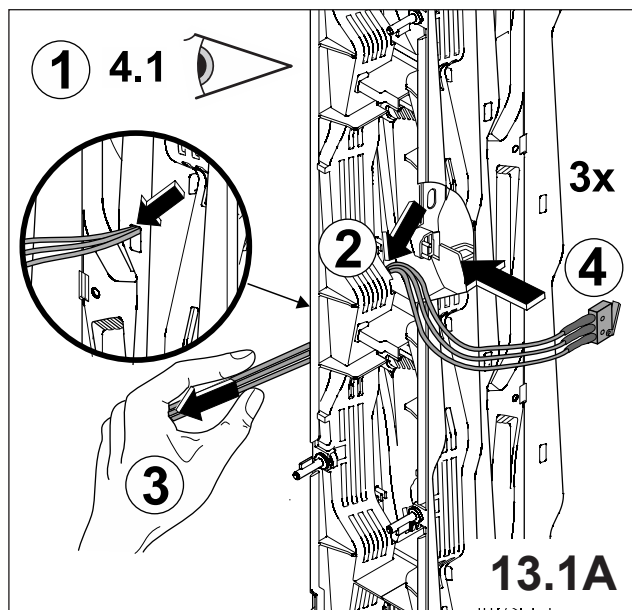



13. B Meldeschalter - Einbau und Kabelverlegung außen

Pilot switch - assembly and cable routing outside

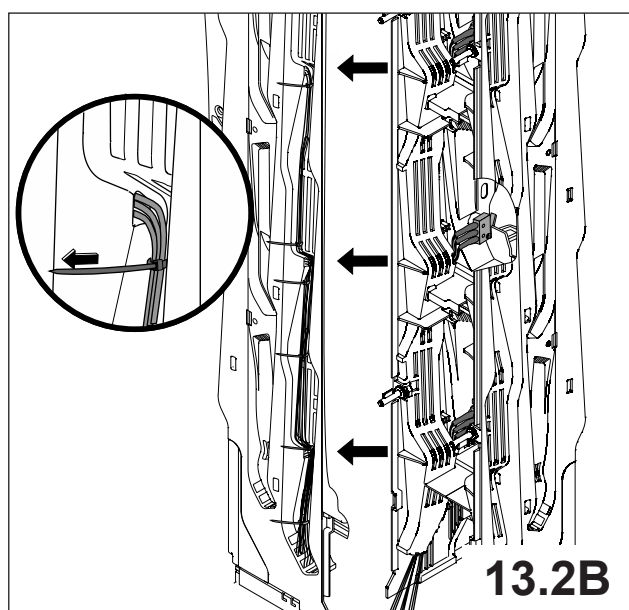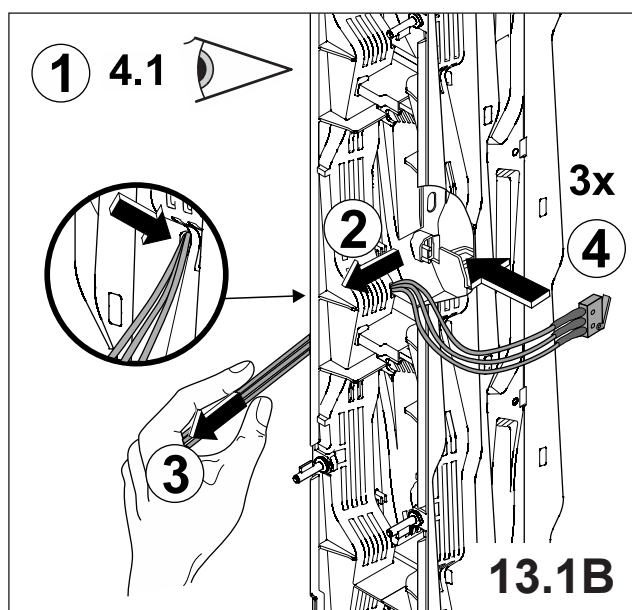

14. Berührungsschutz montieren

assembly touch guard

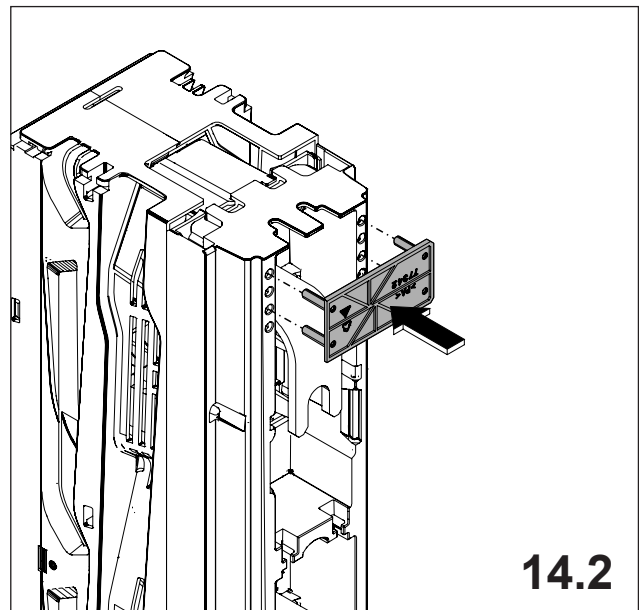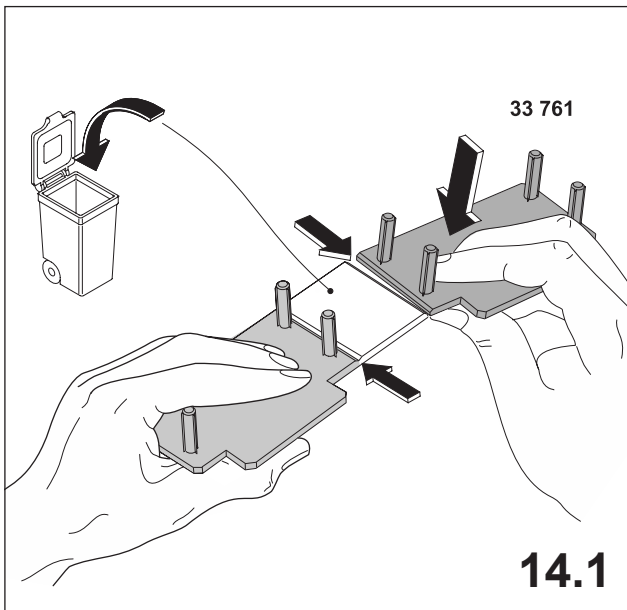

Notizen