



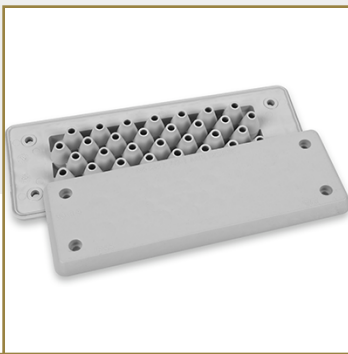


## 107465B - MH-24 F 30-1 Cable Entry Plate IP66

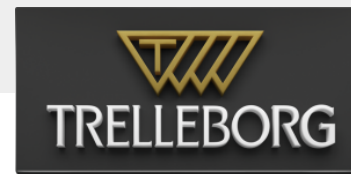

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Art.Nr.                               | 107465B                                        |
| Beschreibung                          | MH-24 F 30-1 HELLGRAU V-0                      |
| Ausschnitt                            | <a href="#">B-4 (Industrie Steckverbinder)</a> |
| IP Schutzart                          | IP66                                           |
| Material der Membrane                 | TPE                                            |
| Material Temperaturbereich [°C]       | -40 bis +90                                    |
| Brandklasse                           | UL94-V0, selbstverlöschend                     |
| Eigenschaften                         | halogenfrei                                    |
| Anzahl Kabeldurchführungen            | 30                                             |
| Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø) [mm] | 30 x 3 - 8                                     |
| Montageart                            | Schrauben                                      |
| Gewicht Artikel [g]                   | 71                                             |
| Gewicht Verpackungseinheit [kg]       | 6                                              |
| Verpackung                            | Einzelverpackung                               |
| Verpackungseinheit                    | 80                                             |
| Liefereinheit                         | 80                                             |
| Lieferzeit                            | ab Lager                                       |
| Zolltarifnummer                       | 39269097                                       |

Alle Trelleborg Cable Entry Solutions Materialien, sind konform sowohl mit der RoHS Richtlinie als auch mit der Reach Verordnung

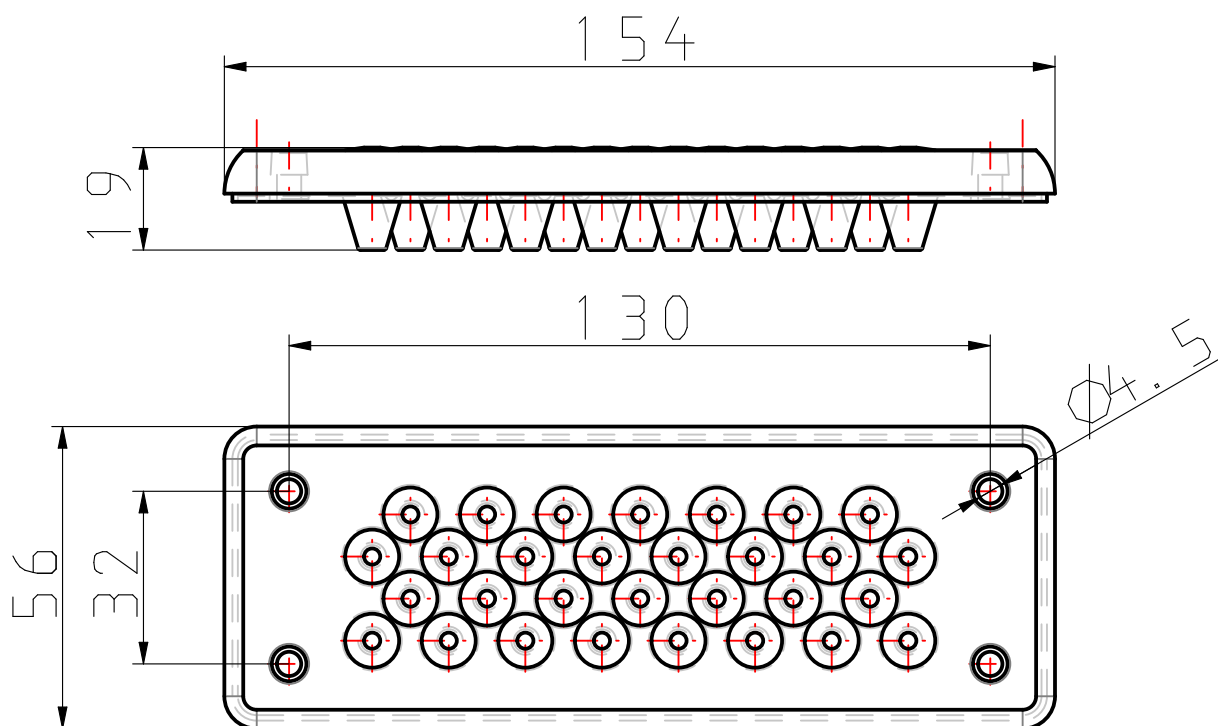

Alle Abmessungen sollen nur als Referenz und nicht für Zwecke der Qualitätskontrolle verwendet werden